

**关于防灾科技学院北校区东大门及广场方案、北校区总体规划、
北校区运动场、北校区地下管网及道路规划、1#教学实验楼加固装修
方案进行网上征求意见的通知**

学院对北校区东大门及广场方案、北校区总体规划、北校区运动场、北校区地下管网及道路规划、1#教学实验楼加固装修方案进行网上征求意见。如有任何意见请署名发电子版至fzjjc@cidp.edu.cn或直接把书面意见交到图书馆5楼504基建处办公室。有关事项如下：

- 1、公示征求意见时间：2013年3月11日00:00—2013年3月17日24:00；
- 2、主办单位对投票人信息严格保密；
- 3、电子版意见及书面意见将作为最终方案的参考依据；
- 4、联系电话 0316—3312242。

防灾科技学院基建处
二〇一三年三月十一日

- 附件 1：1#教学实验楼加固装修方案；
附件 2：北校区东大门及广场方案 1；
附件 3：北校区东大门及广场方案 2；
附件 4：北校区东大门及广场方案 3；
附件 5：北校区东大门及广场方案 4；
附件 6：北校区总体规划；
附件 7：北校区体育场方案 1；
附件 8：北校区体育场方案 2；
附件 9：北校区地下管网及道路规划。

附件 1：1#教学实验楼加固装修方案；

关于防灾科技学院 1#教学实验楼加固维修改造的有关情况

防灾科技学院南校区 1#教学实验楼已经使用近 30 年，破旧不堪(依据该楼相关抗震鉴定检测报告结构已经不满足国家现有规范尤其是抗震加固设计规范的要求)。

按照学院有关要求，目前正进行加固维修改造工程，于 2013 年 8 月 15 日竣工。

在装修改造中，本工程的外观遵循原有建筑结构设计方案与大门设计风格相结合，在颜色上呼应并统一。除满足日常教学、办公等基本功能要求外，设置有 200 余人的多功能教学报告大厅、教学研讨中型会议室 4 个、贵宾室 1 个，设置中央空调、电梯 2 部及监控、无线网络覆盖。

在加固改造中，本工程结构类型、高度等均不同，采用板墙加固方式加固砌体墙，增加剪力墙法、增大柱截面法、粘贴碳纤维布加固部分框架梁等多种加固方式，加固完成后可作为学院有关专业学生抗震教学实验教学基地。


其中监理单位为廊坊市华盛土木工程有限公司，加固改造单位为中国京冶工程技术有限公司装修改造单位为北京东豪建设集团有限公司。

目前内部装修方案基本完成，正报学院院务会批准，待批准后再征求广大师生意见或建议，进一步合理优化，如现有意见或建议可来基建处进行反应，欢迎大家提出宝贵意见或建议。



外装修鸟瞰图



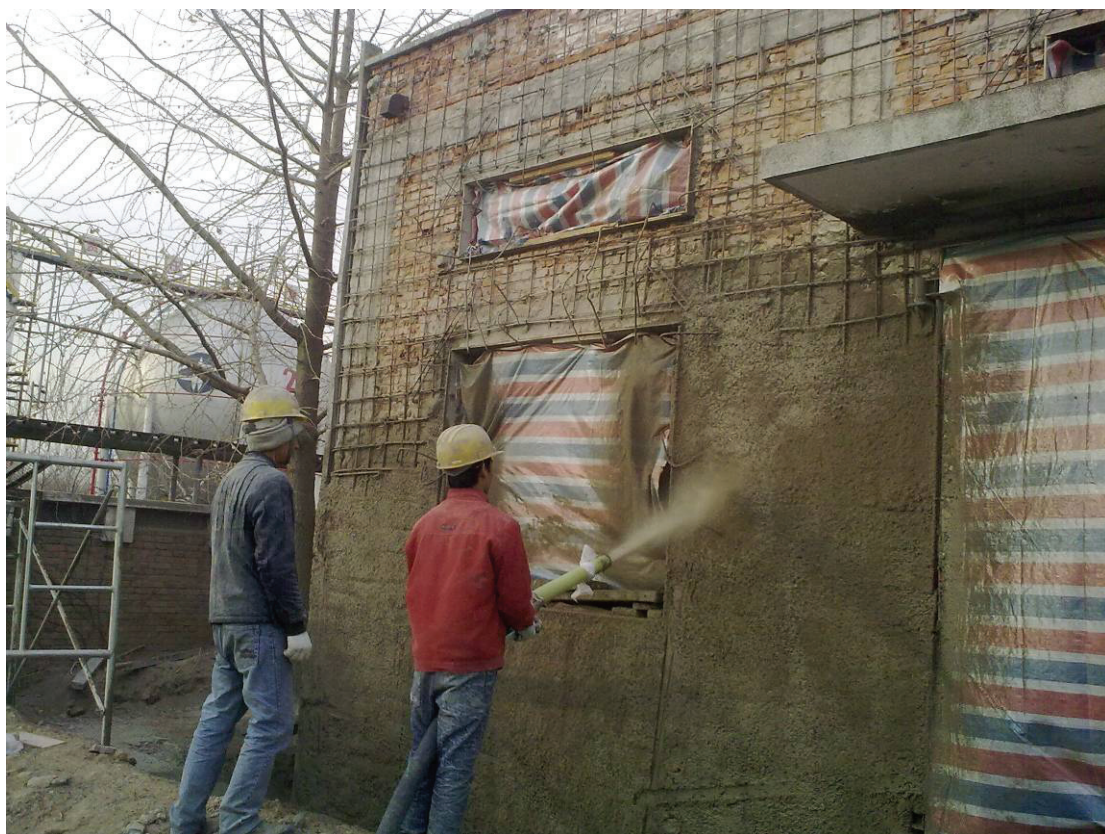

喷射混凝土板墙



混凝土结构增设剪力墙加固



混凝土结构增设阻尼加固



混凝土结构构件碳纤维加固



混凝土结构构件柱增大截面加固



混凝土结构构件叠合层加固

附件 2：北校区东大门及广场方案 1；

方案 1 简介：以舒展的体量营造层次丰富的高度关系，精致的细部构件。双塔之间的距离经过严格的视线分析，以保证基础教学楼的完整呈现。



附件 3：北校区东大门及广场方案 2；

方案简介：向外层层展开的墙体象征书册，以欢迎的姿态迎接各地学子。



附件 4：北校区东大门及广场方案 3；

方案简介：与南校区南门取得呼应



附件 5：北校区东大门及广场方案 4；


方案简介：通过体量的穿插呈现稳重的体量，线条的划分体现了信息时代的高效快捷。




附件 6：北校区总体规划



附件 7：北校区体育场方案 1；

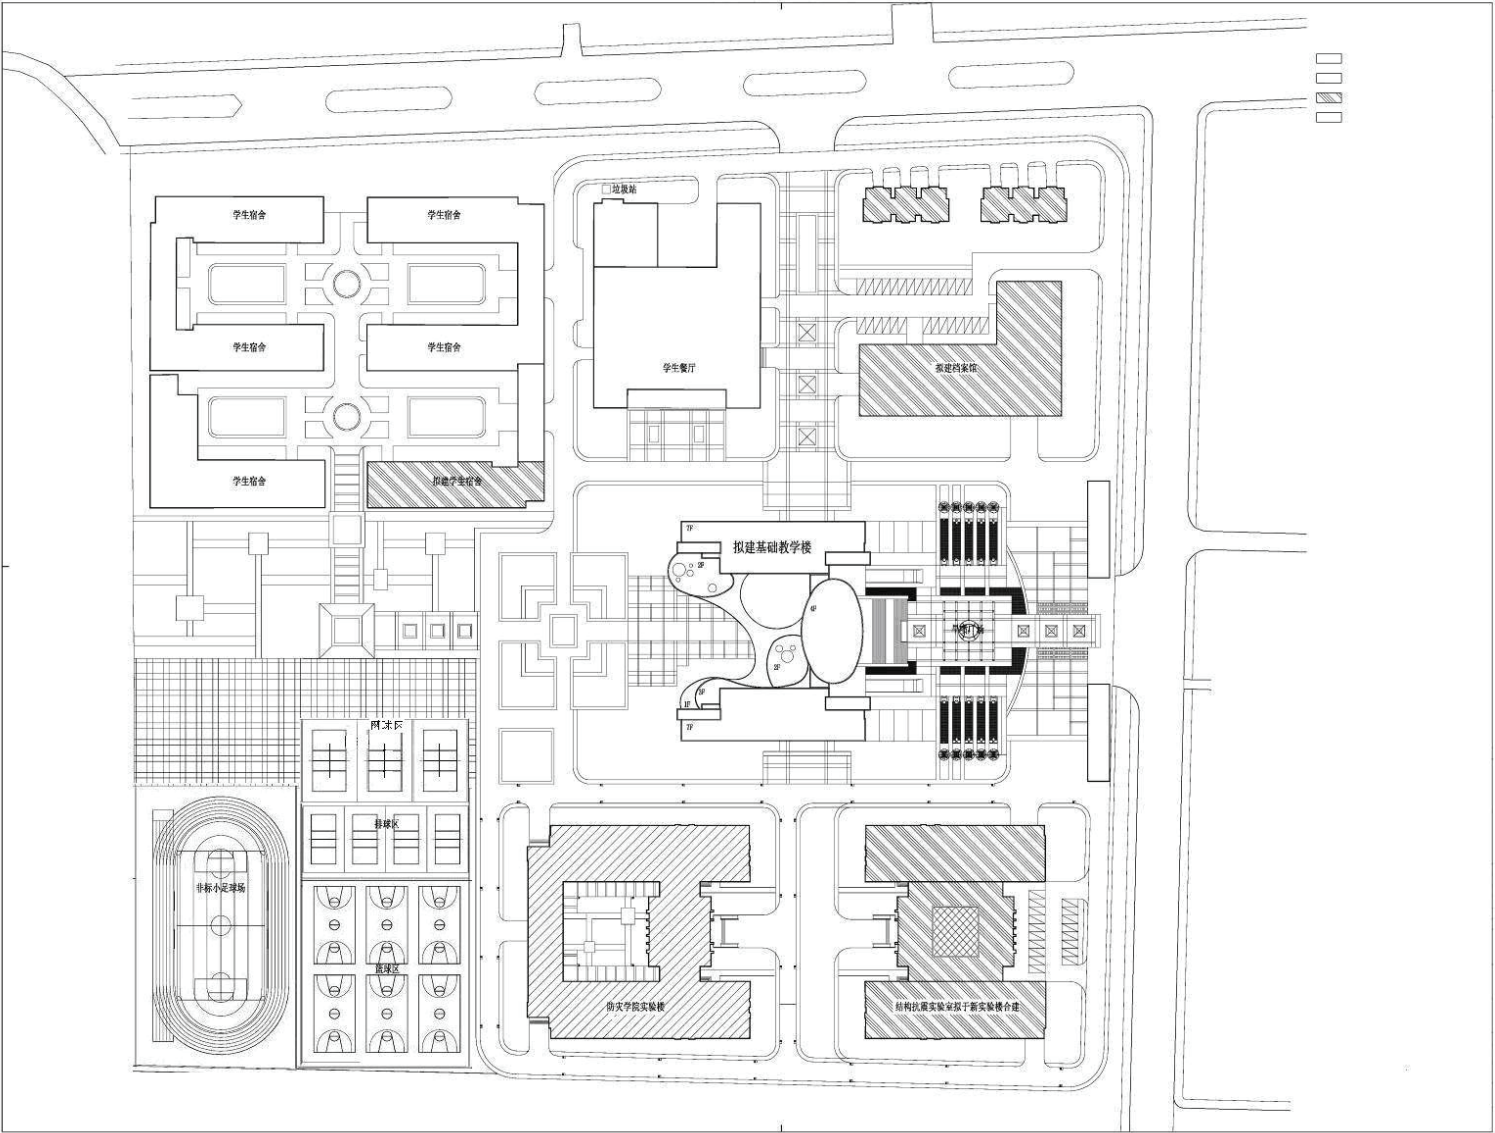

附件 8：北校区体育场方案 2；

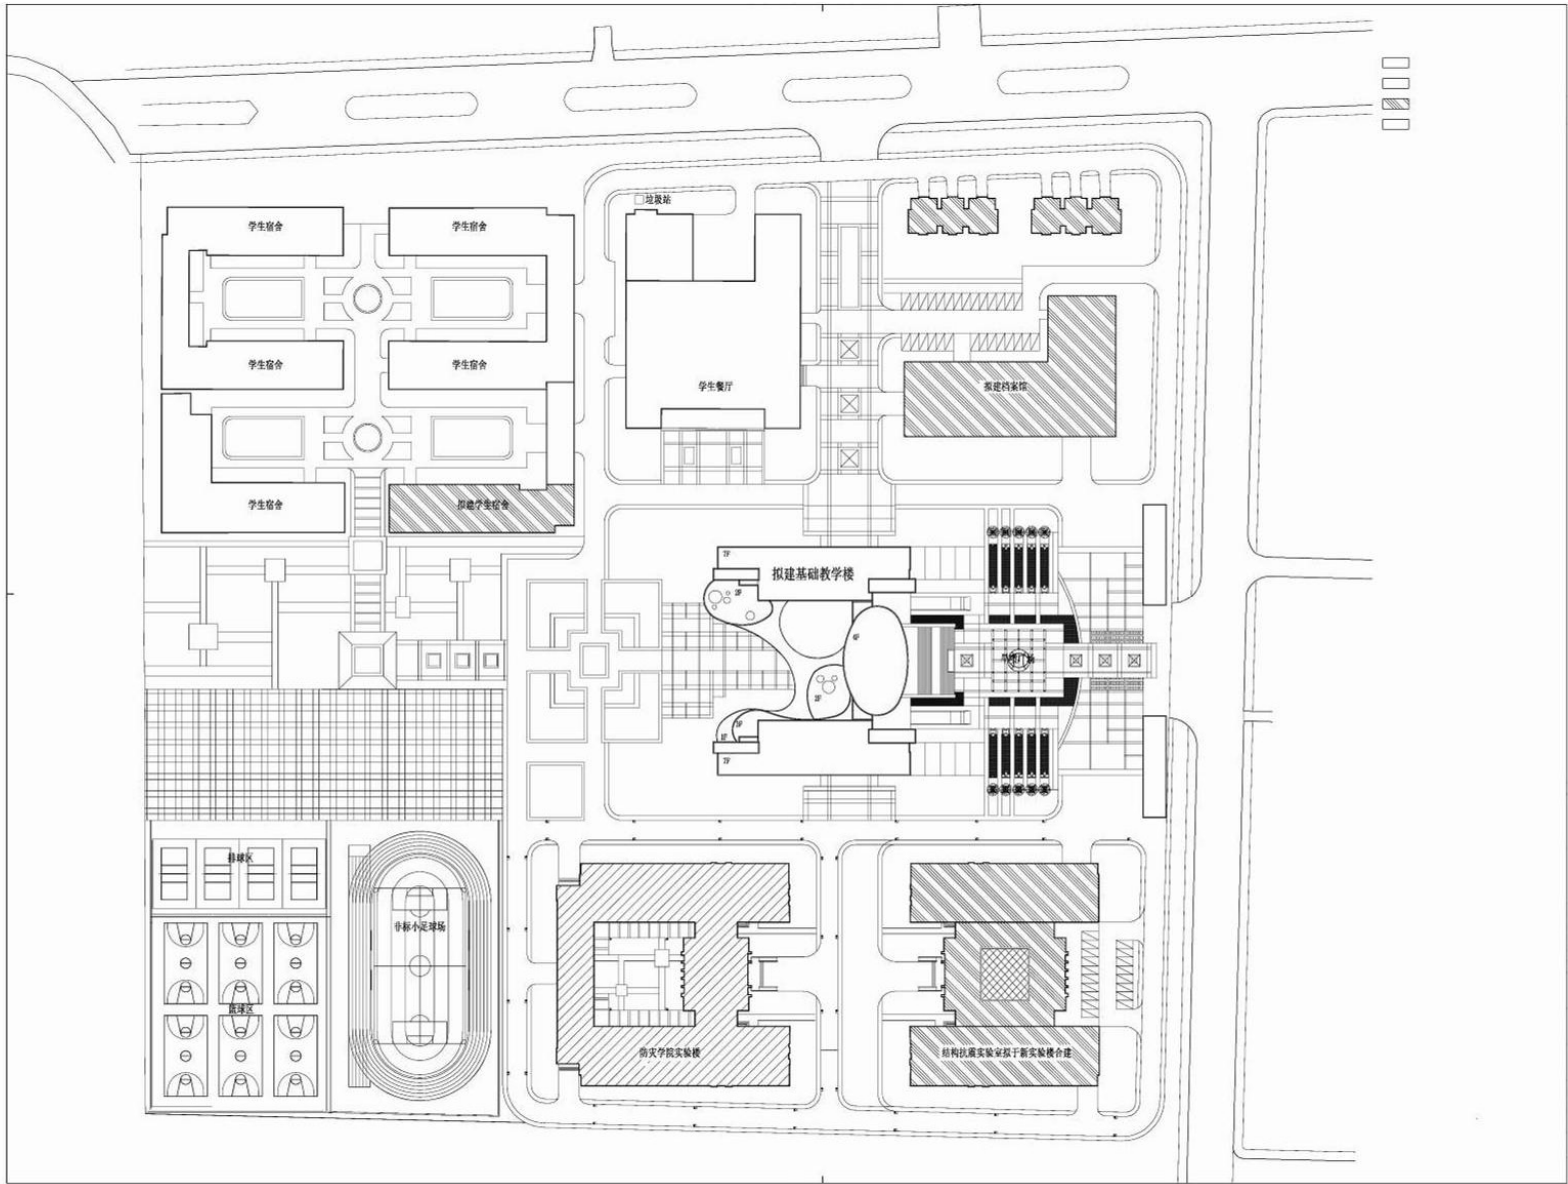

附件 9：北校区地下管网及道路规划

